

Comfort-Cire®

Century®

MARS
Delivering Confidence

**MANUAL DE INSTALACIÓN E
INSTRUCCIONES DEL
CONTROLADOR CABLEADO**

**Modelo
7800-500**

Este manual proporciona una descripción detallada de las precauciones que deberá tener en cuenta durante el funcionamiento del equipo.

Para garantizar el mantenimiento correcto del controlador cableado, lea este manual con cuidado antes de utilizar la unidad.

Índice

1. Medidas de seguridad	1
2. Complemento de instalación	3
3. Método de instalación.....	5
4. Especificaciones	13
5. Características y funciones del controlador cableado.....	14
6. Denominaciones en la pantalla LCD del controlador cableado... 15	
7. Denominaciones de los botones en el controlador cableado.....	16
8. Servicio de preparación	17
9. Funcionamiento	18
10. Funciones del temporizador	29
11. Temporizador semanal 1.....	32
12. Temporizador semanal 2.....	38
13. Manejo de la alarma de fallas	45
14. Indicación técnica y requisito	45
15. Consultas y configuraciones	46

1. Medidas de seguridad



ADVERTENCIA

- Permita que el distribuidor o un profesional instale la unidad.
- La instalación en manos de otras personas podría ser defectuosa, provocar una descarga eléctrica u ocasionar un incendio.
- Aténgase a este manual de instalación.
- Una instalación defectuosa podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Para llevar a cabo una reinstalación, busque a un profesional.

No desinstale la unidad al azar, ya que podría alterar el funcionamiento, provocar calentamiento en el aire acondicionado, o incluso ocasionar un incendio.

NOTA

- No instale la unidad en un lugar donde podría haber fugas de gases inflamables. Una vez que estos gases se filtran y se alojan alrededor del controlador cableado, podría producirse un incendio.
- No opere el equipo con las manos mojadas ni deje que el agua entre en el controlador. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
- El cableado debe adaptarse a la corriente del controlador. De lo contrario, podrían producirse fugas eléctricas o calentamientos que provoquen un incendio.

1. Medidas de seguridad

NOTA

- Se deben aplicar los cables especificados para el cableado. No se puede aplicar ninguna fuerza externa al terminal. De lo contrario, el cable podría cortarse o recalentarse y provocar un incendio.

Si se conecta la alimentación a un cableado fijo, se debe incorporar un dispositivo de interrupción bipolar con un espacio de al menos 3 mm en todos los polos y que tenga una corriente de fuga que pueda exceder los 10 mA, un interruptor diferencial con una corriente de trabajo residual nominal que no exceda los 30 mA y un sistema de desconexión, según las normas de instalación eléctrica.

2. Complemento de instalación

Seleccione la ubicación de instalación

No instale el equipo en un lugar donde pueda quedar cubierto con un aceite pesado, vapor o gas sulfurado; de lo contrario, este producto se podría deformar, lo que ocasionaría el mal funcionamiento del sistema.

Preparaciones previas a la instalación

1. Asegúrese de que se le han suministrado todas las siguientes piezas.

N.º	Nombre	Cantidad	Comentarios
1	Controlador del cableado	1	
2	Manual de instalación e instrucciones	1	
3	Tornillos	3	M3.9*25 (para el montaje en la pared)
4	Tapones para pared	3	Para montar en la pared
5	Tornillos	2	M4X25 (para el montaje en la caja de conexiones)
6	Barras roscadas de plástico	2	Para sujetar a la caja de conexiones
7	Pila	1	
8	Grupo de cables de conexión	1	Opcional
9	Tornillo	1	M4X8 (para montar el grupo de cables de conexión)

2. Complemento de instalación

2. Prepare los siguientes conjuntos en el sitio.

N.º	Nombre	Cant. (empotrados)	Especificaciones (solo para referencia)	Comentarios
1	Caja de conexiones	1	_____	_____
2	Tubo para el cableado (funda aislante y tornillo de apriete)	1	_____	_____

Medidas de instalación del controlador cableado

1. Este manual proporciona el método de instalación del controlador cableado. Consulte el diagrama de cableado de este manual para conectar el controlador con la unidad interior.
2. El controlador cableado funciona con un circuito en bucle de bajo voltaje. No permita que entre en contacto directamente con el cable de alto voltaje (115, 220 o 380 V), y no conecte este tipo de cable en el bucle mencionado; la separación del cableado entre los tubos configurados debe ser superior a 300-500 mm.
3. El cable blindado del controlador cableado debe estar conectado a tierra de manera segura.

1. Dimensiones estructurales del controlador remoto cableado


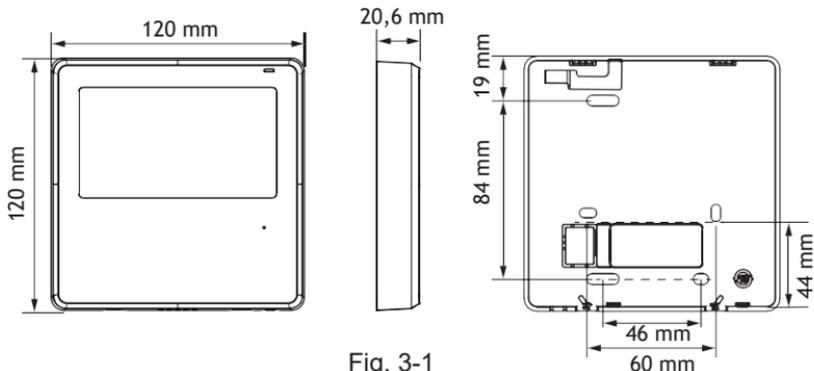


Fig. 3-1

2. Retire la parte superior del controlador cableado

- Inserte un destornillador de punta plana en las ranuras de la parte inferior del controlador (2 ranuras), y retire la parte superior del controlador. (Fig. 3-2)

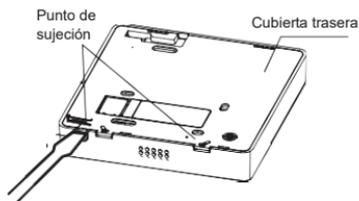

NOTA: No haga palanca, solo intente girar el destornillador.

Fig. 3-2

3. Método de instalación

NOTA: La placa de circuito impreso (PCB) está montada en la parte superior del controlador cableado. Tenga cuidado de no dañarla con el destornillador.

3. Fije la placa posterior del controlador cableado

- Para el montaje expuesto, fije la placa posterior en la pared con los 3 tornillos (ST3.9*25) y los tapones. (Fig. 3-3)

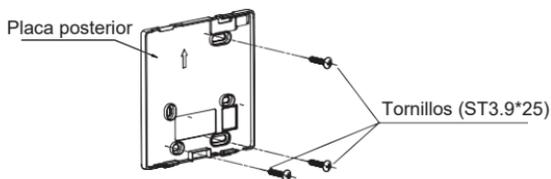


Fig. 3-3

- Utilice dos tornillos M4X25 para instalar la placa posterior en la caja de conexiones 86, y utilice un tornillo ST3.9*25 para fijarla a la pared.

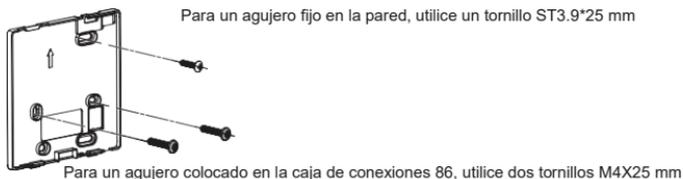


Fig. 3-4









3. Método de instalación

- Siempre asegure el compartimiento de la pila por completo. Si el compartimiento no se cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- Tipo de pila: CR2032
- Suministro de la pila: 3,0 V

NOTA: Colóquela en una superficie plana. Tenga cuidado de no deformar la placa posterior del controlador cableado apretando demasiado los tornillos de montaje.

3. Método de instalación



4. Conexión con la unidad interior

A

Modelo A
B

A

Modelo B
B

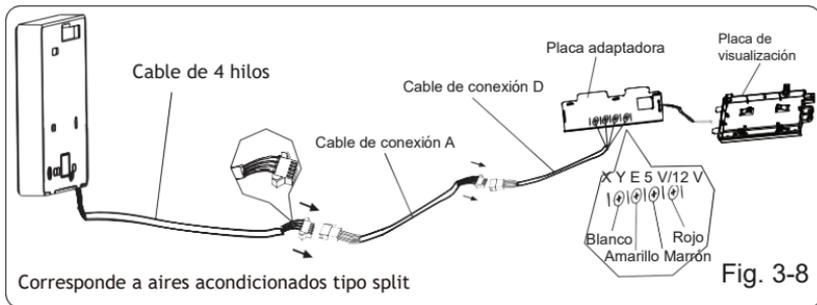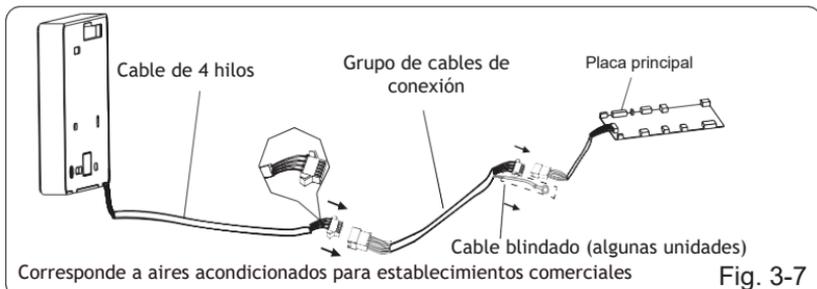Fig. 3-6

3. Método de instalación

Modelo A

Conecte el cable del panel de visualización de la unidad interior a un cable de conexión. Luego conecte el otro extremo del cable de conexión al control remoto.



3. Método de instalación

Modelo B

1 unidad interior

Haga una ranura en esta parte para pasar el cableado a través con pinzas.

Conecte los terminales del controlador cableado (HA, HB) y los terminales de la unidad interior (HA, HB). (HA y HB no tienen polaridad).

NOTA:

- NO permita que ingrese agua en el controlador. Utilice el sifón y la masilla para sellar los cables.
- Los cables de conexión deben sujetarse con firmeza y no se pueden tirar.

En algunas unidades, el controlador cableado se conecta a los puertos HA y HB de la unidad a través de los puertos HA y HB. No hay polaridad entre HA y HB.

Consulte la fig. 3-9.

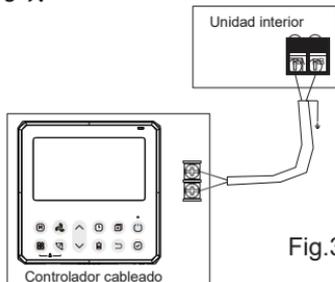


Fig.3-9

3. Método de instalación

Se puede utilizar el controlador cableado principal/secundario para permitir que se controle una unidad con dos controladores, los que se deben conectar a los puertos HA y HB de la unidad a través del puerto HA y HB del controlador. No hay polaridad entre HA y HB. Consulte la fig. 3-10.

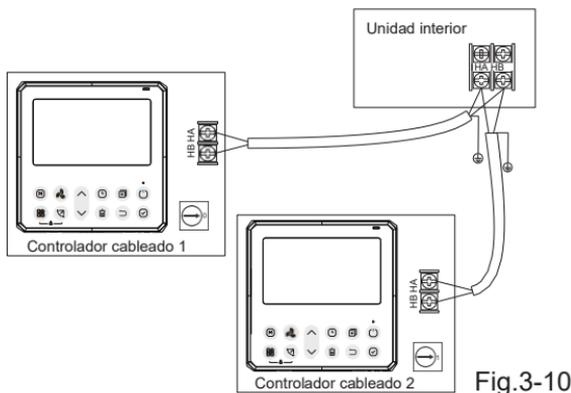


Fig.3-10

NOTA: El controlador cableado con función inalámbrica no permite esta función.

En algunos modelos, un controlador cableado puede soportar múltiples unidades (16 unidades como máximo). En este caso, el

3. Método de instalación

controlador cableado y la unidad deben conectarse a los puertos HA y HB al mismo tiempo. En el control grupal, no se mostrará ningún error en el controlador cableado. Consulte la fig. 3-11.

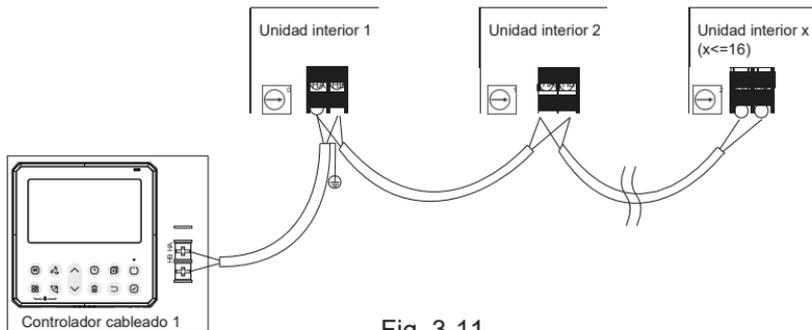


Fig. 3-11

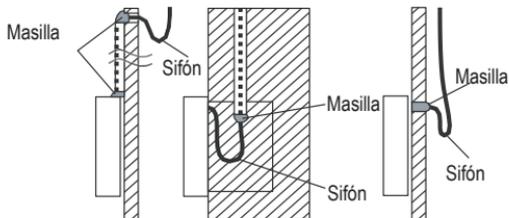


Fig. 3-12

5. Vuelva a colocar la parte superior del controlador cableado

- después de ajustar la caja superior, y luego apriete la caja superior; evite amordazar el cableado durante la instalación. (Fig. 3-13)

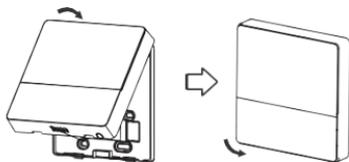


Fig. 3-13

Todas las imágenes de este manual se presentan solo a modo de explicación. Su controlador puede ser un poco diferente. Predominará la forma real.

4. Especificaciones

Voltaje de entrada	12 V
Temperatura ambiente	0~43 °C(32~110 °F)
Humedad ambiental	RH40 % a RH90 %

Especificaciones del cableado

Tipo de cableado	Tamaño	Longitud
Cable de vinilo blindado o cable 485 de comunicación	0,5-1,25 mm ²	≤ 30 m
Cable de vinilo blindado o cable HA HB de comunicación	0,5-1,25 mm ²	≤ 20 m

NOTA: Se sugiere utilizar un cable de conexión de 20 pies (6 metros) de largo.

5. Características y funciones del controlador cableado




Características:

- Pantalla LCD.
- Visualización de códigos de falla: puede mostrar el código de error, útil para el servicio.
- Diseño de cable de 4 vías, ninguna parte elevada en la parte trasera, mayor conveniencia para colocar los cables e instalar el dispositivo.
- Indicador de la temperatura ambiente.
- Temporizador semanal.


Funciones:

- Modo: Puede elegir Auto (Automático), Cool (Refrigeración), Dry (Deshumidificación), Heat (Calefacción), Fan (Ventilador)
- Velocidad del ventilador: Auto/Baja/Media/Alta
- Swing (Oscilación) (en algunos modelos)
- Temporizador ON/OFF
- Ajuste de temperatura
- Temporizador semanal
- Follow me (Seguimiento)
- Turbo
- Sistema de 24 horas
- Sistema de 12 horas
- Auto-restart (Reinicio automático)
- Control individual de la rejilla (en algunos modelos)
- Prueba automática del flujo de aire
- Rotation & Back-up (Rotación y respaldo)
- Control doble
- Control grupal
- Child Lock (Bloqueo para niños)
- Pantalla LCD
- Reloj

6. Denominaciones en la pantalla LCD del controlador cableado

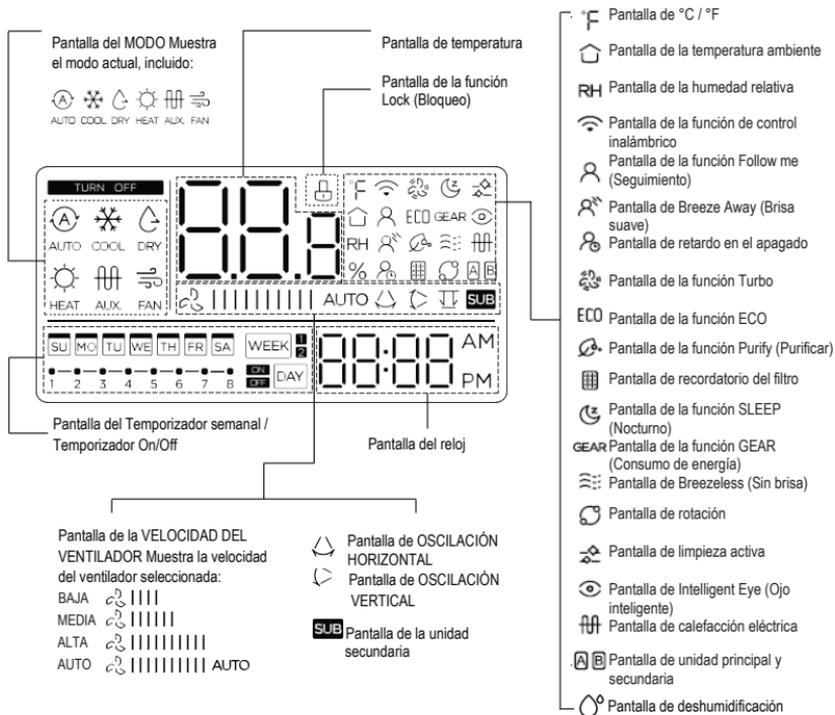

7. Denominaciones de los botones en el controlador cableado

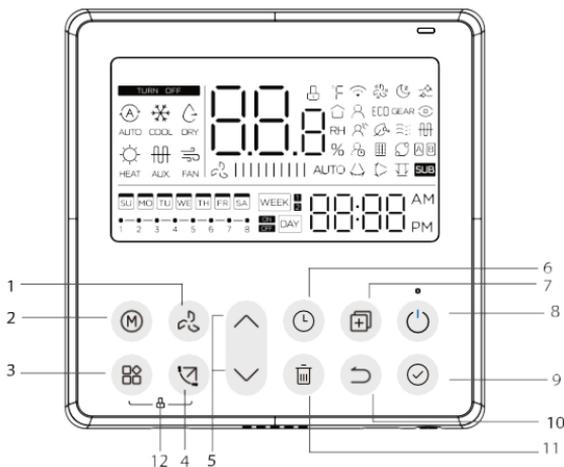

- | | |
|--|--|
| 1 Botón FAN SPEED (Velocidad del ventilador) | 7 Botón COPY (COPIAR) |
| 2 Botón MODE (MODO) | 8 Botón POWER (ENCENDER/APAGAR) |
| 3 Botón FUNC. (Función) | 9 Botón CONFIRM (Confirmar) |
| 4 Botón SWING (OSCILACIÓN) | 10 Botón BACK (ATRÁS) |
| 5 Botón ADJUST (AJUSTE) | 11 Botón DAY OFF/DELAY (Día desactivado/Retardo) |
| 6 Botón TIMER (TEMPORIZADOR) | 12 Botón CHILD LOCK (Velocidad del ventilador) |

8. Servicio de preparación

Establezca el día y la hora actuales



Presione el botón Timer (Temporizador) durante más de 2 segundos.



Pulse el botón “^” o “v” para establecer la fecha. La fecha seleccionada parpadeará.



La configuración de la fecha ha finalizado y la configuración de la hora se prepara después de presionar el botón Timer o CONFIRM (Confirmar) o si no se presiona ningún botón durante 10 segundos.



Pulse el botón “^” o “v” para establecer la hora actual. Presione varias veces para ajustar la hora actual en incrementos de 1 minuto.



Mantenga presionado para ajustar la hora actual de forma continua.

Por ej. Lunes 11:20



El ajuste se realiza después de pulsar el botón CONFIRM (Confirmar) o sin presionar ningún botón durante 10 segundos.

6



Selección de la escala de tiempo

Presione los botones “” y “” durante 2 segundos y se alternará la visualización de la hora entre la escala de 12h y 24h.

9. Funcionamiento

Para iniciar/detener el funcionamiento



Presione el botón Power (Encender/Apagar)

Función de calefacción de 8 grados (en algunos modelos)



Cuando el modo de calefacción es de 10 °C (50 °F)/16 °C (60 °F)/17 °C (62 °F) /20 °C (68 °F), presione el botón Abajo dos veces en 1 segundo para activar la función de calefacción de 8 grados, y presione el botón Power (Encender/Apagar), Mode (Modo), Adjust (Ajuste), Fan Speed (Velocidad del ventilador), Timer (Temporizador) o Swing (Oscilación) para cancelar esta función.

NOTA:

En algunos modelos, la función de calefacción de 8 grados solo se puede configurar por control remoto; no se puede elegir esta función por controlador cableado.

9. Funcionamiento

Para establecer el modo de funcionamiento


Configuración del modo de funcionamiento (el modo de calefacción no es válido para las unidades de solo refrigeración)



Presione este botón para seleccionar el modo de funcionamiento:



Si la unidad interior tiene la función de calefacción eléctrica (calefacción de emergencia), presione este botón para seleccionar el modo de funcionamiento:



- Cuando el modo se selecciona como modo de calefacción de emergencia (o calefacción eléctrica), se muestra  _{AUX.}, y la velocidad del ventilador es automática. Las funciones Sleep (nocturno), calefacción de 8 grados, Turbo y Rotación no se pueden activar en el modo de calefacción de emergencia.
- Cuando el modo está seleccionado como de calefacción y calefacción eléctrica, se muestra  _{HEAT AUX.}, y las funciones Turbo y Rotación están deshabilitadas.

9. Funcionamiento

Configuración de la temperatura ambiente



Presione el botón “^” o “v” para ajustar la temperatura ambiente. Rango de ajuste de la temperatura interior: 10/16/17-30 °C (50/60/62-86 °F) o 20-28 °C (68-82 °F). (Dependiendo del modelo)




Selección de escalas °C y °F (en algunos modelos)
Presione los botones “^” y “v” durante 3 segundos para alternar la visualización de la temperatura entre °C y °F.


Configuración de la velocidad del ventilador



Para seleccionar la velocidad del ventilador, presione el botón Fan Speed (Velocidad del ventilador). (Este botón no está disponible en los modos Auto o Dry [Deshumidificación]).



Cuando se admita la regulación de velocidad sin intervalos, presione el botón de velocidad del ventilador para pasar por:



Presione los botones y al mismo tiempo durante 3 segundos para encender o apagar el tono del teclado.

9. Funcionamiento

Función Child Lock (Bloqueo para niños)



Presione los botones “” y “” durante 3 segundos para activar la función Child Lock (Bloqueo para niños) y bloquear todos los botones del controlador cableado. No se puede presionar el botón para operar y recibir la señal del control remoto después de que se active el bloqueo para niños.

Presione estos dos botones de nuevo durante 3 segundos para desactivar esta función.

Cuando la función de bloqueo está activada, aparece la marca “”.

Función Swing (Oscilación) (solo para las unidades con función de oscilación horizontal y vertical)

1 Oscilación vertical



Presione el botón SWING (Oscilación) para activar la función de oscilación. Aparece la marca “”. Presiónelo de nuevo para detener la función.

2 Oscilación horizontal

Presione el botón Swing durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación horizontal. Aparece la marca “”. Presiónelo durante 2 segundos nuevamente para detenerlo.

9. Funcionamiento

Función Swing (Oscilación) (para las unidades sin función de oscilación vertical)




- Utilice el botón Swing (Oscilación) para ajustar la dirección del flujo de aire vertical e iniciar la función de oscilación automática.

1. Cada vez que presiona este botón, la rejilla oscila unos 6 grados. Presione este botón hasta que llegue a la dirección deseada.
 2. Si mantiene presionado el botón durante 2 segundos, se activa la oscilación automática. Aparece la marca “”. Presiónelo de nuevo para detener la función. (algunas unidades)
- Para las unidades con cuatro rejillas verticales, se puede operar de forma individual.




1. Presione el botón Swing (Oscilación) para activar la función de ajuste vertical de las rejillas.
La marca  parpadeará. (No corresponde a todos los modelos).
2. Pulsando el botón “” o “” puede seleccionar el movimiento de las cuatro rejillas. Cada vez que presione el botón, se seleccionará la rejilla en una secuencia:
 significa que las cuatro rejillas se mueven al mismo tiempo).



9. Funcionamiento

3. Luego use el botón Swing (Oscilación) para ajustar la dirección vertical de flujo de aire de la rejilla seleccionada.



[*]: Depende del modelo. Si la unidad interior no tiene esta función, no se mostrará.

El ícono Select Function (Seleccionar función) parpadeará; luego presione el botón CONFIRM (Confirmar) para confirmar la configuración.

Función Turbo (en algunos modelos)



En el modo COOL (Refrigeración) / HEAT (Calefacción), presione el botón FUNC. (Función) para activar la función Turbo. Presione el botón de nuevo para desactivar la función. Cuando se activa la función Turbo, aparece la marca “”.

Función PTC (en algunos modelos)



Durante la calefacción, para las unidades con calefacción eléctrica, presione este botón para activar el modo de calefacción eléctrica. Cuando se activa la función PTC, aparece la marca “”.

NOTA: La función de calefacción eléctrica auxiliar en el modelo AHU se conmuta con el botón MODE (Modo), mientras que el botón FUNC. (Función) maneja la función Turbo.

Indicador de la función Follow Me (Seguimiento)

Presione el botón FUNC. (Función) para seleccionar si la temperatura ambiente se detecta en la unidad interior o en el controlador cableado.

9. Funcionamiento

Pantalla Intelligent Eye (Ojo inteligente)

1. Esta función es válida en cualquier modo durante el funcionamiento.
2. Cuando el controlador cableado que maneja la unidad interior tiene la función Smart Eye (Ojo inteligente), presione la tecla de función para seleccionar el ícono de ojo inteligente; presione la tecla OK para encender el ojo inteligente, y el ícono correspondiente se iluminará; cuando se desactiva el ojo inteligente, el ícono se apaga.
3. Apagar el equipo, cambiar de modo, encender la limpieza automática, o encender la función de calefacción de 8 grados cancelará la función de ojo inteligente de forma automática.

Restablecer el filtro

Después de que la unidad interior le indique al controlador cableado el tiempo de uso del filtro, se enciende el ícono de indicación de limpieza del filtro. Presione la tecla de función para seleccionar el ícono de indicación de limpieza del filtro, y presione la tecla OK para restablecer el tiempo de pantalla del filtro. El ícono del recordatorio de limpieza del filtro se apagará.

9. Funcionamiento

Función de ajuste de la humedad

1. Cuando el controlador cableado que maneja la unidad interior tiene la función de control doble de temperatura y humedad, en modo de deshumidificación, presione la tecla de función para seleccionar el icono RH (humedad relativa). Presione la tecla Confirm (Confirmar) para entrar en el modo de control de la humedad, y el ícono RH parpadeará. Presione las teclas de ajuste para seleccionar la humedad; el rango de ajuste es OFF->35 %-85 %, configurado con un 5 % de humedad. Después de 5 segundos sin actividad, se saldrá del estado de ajuste de la humedad.
2. Después de entrar en el modo de control de la humedad, presione las teclas de ajuste para establecer la temperatura, que se mostrará durante 5 segundos, y luego restaure la pantalla de humedad establecida.
3. Después de cambiar el modo, salga del modo de control de la humedad.

9. Funcionamiento

Función GEAR (Consumo de energía)


1. Cuando el controlador cableado que maneja la unidad interior tiene la función GEAR (Consumo de energía), en el modo de refrigeración de arranque presione la tecla de función para seleccionar el ícono GEAR. Presione la tecla Confirm (Confirmar) para entrar en el modo de control de GEAR, donde se mostrará primero el estado actual del consumo de energía.

La configuración 50 %->75 %->OFF se puede cambiar con las teclas de ajuste en 5 segundos. Después de 5 segundos, se mostrará la temperatura establecida; presione las teclas de ajuste para establecer la temperatura.

Apagar el equipo, cambiar de modo o encender la función Sleep (nocturno), ECO, fuerte, o limpieza automática cancelará la función GEAR.

Cuando aparece el indicador de la función  Follow Me (Seguimiento), el controlador cableado detecta la temperatura ambiente.

Presione el botón de nuevo para cancelar la función Follow Me.



9. Funcionamiento

Indicación de la función Rotation & Back-up (Rotación y respaldo)

Cuando haya dos unidades, presione el botón para seleccionar la función de rotación y presione “Confirm” (Confirmar) para encender o apagar la función de rotación.

1. Presione “Confirm” (Confirmar) para ajustar el tiempo de rotación, y luego presione el botón “^” o “v” para ajustar el tiempo. Configuración del rango de tiempo: 1 a 99 horas (el tiempo predeterminado es de 10 horas).
2. Paso 2: Establezca la temperatura máxima de apertura conjunta; establecer esta temperatura entre 78 y 90 °F (25 y 32 °C) no es válido. Cuando la temperatura ambiente esté entre 78 y 90 °F (25 y 32 °C) y la temperatura ambiente sea mayor o igual a la temperatura establecida, las dos máquinas funcionarán a 75 °F (23 °C) al mismo tiempo en el modo COOL (Refrigeración).
3. Paso 3: Establezca la temperatura mínima de apertura conjunta; establecer esta temperatura entre 41 y 59 °F (5 y 15 °C) no es válido. Cuando la temperatura ambiente esté entre 41 y 59 °F (5 y 15 °C) y la temperatura ambiente sea menor a la temperatura establecida, las dos máquinas funcionarán a 75 °F (23 °C) al mismo tiempo para llegar al modo de calefacción.
4. Paso 4: Establezca qué máquina se ejecutará primero. Seleccione A o B.
5. Después de activar esta función, siempre y cuando el aire acondicionado esté funcionando en la hora de configuración, se encenderá otro aire acondicionado y apagará el aire acondicionado actual de forma automática. Presione el botón POWER (Encender/Apagar) para cambiar a otro inmediatamente. Los íconos A o B parpadean para indicar el fallo correspondiente del aire acondicionado. Se cambia a otra máquina de forma automática cuando se alcanza el tiempo de ejecución o se produce un fallo de la máquina.

Función de deshumidificación

1. La deshumidificación estará disponible en el modo de refrigeración, siempre y cuando el software de la unidad interior admita esta función.
2. En el modo de refrigeración, presione el botón Function (Función) para seleccionar la función de deshumidificación y presione "Confirm" (Confirmar) para activarla o desactivarla. En particular, si se selecciona esta función, el icono parpadeará. Si se confirma la función, el icono se iluminará de forma constante en lugar de parpadear. Si se confirma desactivar esta función, el icono desaparecerá.

10. Funciones del temporizador



Temporizador SEMANAL

Utilice esta función de temporizador para establecer el horario de funcionamiento para cada día de la semana.




Temporizador On (Encender)

Utilice esta función de temporizador para encender el aire acondicionado.

El temporizador funciona y el aire acondicionado se enciende después de que el tiempo haya pasado.




Temporizador Off (Apagar)

Utilice esta función de temporizador para detener el funcionamiento del aire acondicionado.

El temporizador funciona y el aire acondicionado se apaga después de que el tiempo haya pasado.




Temporizador On y Off (Encender y apagar)

Utilice esta función de temporizador para iniciar y detener el funcionamiento del aire acondicionado. El temporizador funciona y el aire acondicionado se enciende y se apaga después de que el tiempo haya pasado.

10. Funciones del temporizador

Configuración del TEMPORIZADOR On y Off (encender y apagar)

- 1  Presione el botón Timer (Temporizador) para seleccionar **DAY** o **DAY**.
- 
-

- 2  Presione el botón Confirm (Confirmar) y la pantalla del temporizador parpadeará.
-

- 3  
- Por ej.: Temporizador para apagar el equipo establecido a las 18:00.

Pulse el botón “ \wedge ” o “ \vee ” para establecer la hora.
Después de establecer la hora, el temporizador se iniciará o se detendrá automáticamente.

- 4  Presione de nuevo el botón Confirm (Confirmar) para finalizar los ajustes.

10. Funciones del temporizador

Configuración del TEMPORIZADOR On y Off (encender y apagar)

- 1  Presione el botón Timer (Temporizador) para seleccionar .

- 2  Presione el botón Confirm (Confirmar) y la pantalla del reloj parpadeará.

- 3 

 Pulse el botón “^” o “v” para ajustar la hora del temporizador de encendido y, a continuación, pulse el botón Confirm para confirmar la configuración.

- 4 
 Pulse el botón “^” o “v” para ajustar la hora del temporizador de apagado.

- 5  Presione el botón Confirm (Confirmar) para finalizar los ajustes.

NOTA: El controlador cableado secundario no puede configurar el temporizador.

11. Temporizador semanal 1

1 Configuración del temporizador semanal



Presione el botón “Timer” (Temporizador) para seleccionar **WEEK** y, a continuación, presione el botón “Confirm” (Confirmar) para confirmar.



2 Configuración del día de la semana



Pulse el botón “^” o “v” para seleccionar el día de la semana y, a continuación, pulse el botón Confirm para confirmar la configuración.



3 Configuración del temporizador ON (encender) de la configuración del temporizador 1



Pulse el botón “^” o “v” para ajustar la hora del temporizador de encendido y, a continuación, pulse el botón Confirm para confirmar la configuración.



11. Temporizador semanal 1



Por ej.: Escala de tiempo 1 del martes

Se pueden guardar hasta 4 ajustes de temporizador para cada día de la semana. Resulta conveniente si el TEMPORIZADOR SEMANAL se establece de acuerdo con el estilo de vida del usuario.

4 Configuración del temporizador OFF (apagar) de la configuración del temporizador 1



Pulse el botón “ \wedge ” o “ \surd ” para ajustar la hora del temporizador de apagado y, a continuación, pulse el botón Confirm para confirmar la configuración.



Por ej.: Escala de tiempo 1 del martes

- 5 Se pueden establecer diferentes configuraciones de temporizador repitiendo los pasos 3 a 4.
- 6 Se pueden establecer días adicionales, durante una semana, repitiendo los pasos 2 a 5.

NOTA: Se puede volver al ajuste del temporizador semanal del paso anterior presionando el botón Back (Atrás). El ajuste de tiempo del temporizador se puede eliminar pulsando el botón Day Off (Día apagado). El ajuste actual se restaurará y se apartará el ajuste del temporizador semanal automáticamente cuando no haya funcionamiento durante 30 segundos.

11. Temporizador semanal 1

Funcionamiento del temporizador SEMANAL

Activación del funcionamiento con el temporizador SEMANAL



Presione el botón Timer (Temporizador) mientras se muestra **WEEK** en la pantalla LCD.



Por ej.:

Desactivación del funcionamiento con el temporizador SEMANAL




Presione el botón Timer (Temporizador) mientras **WEEK** desaparece de la pantalla LCD.

Apagar el aire acondicionado durante el temporizador semanal



1. Si presiona el botón Power (Encender/Apagar) una vez y con rapidez, el aire acondicionado se apagará de forma temporal. El equipo se encenderá automáticamente hasta la hora del temporizador de encendido.



Por ej. Si presiona el botón Power (Encender/Apagar) una vez y con rapidez a las 10:00, el aire acondicionado se encenderá a las 14:00.

2. Cuando presione el botón Power (Encender/Apagar) durante 2 segundos, el aire acondicionado se apagará por completo, y al mismo tiempo se cancelará la función del temporizador.


11. Temporizador semanal 1

Establecer DAY OFF (día desactivado) (para un día vacacional)

- 1  En el temporizador semanal, presione el botón Confirm (Confirmar).

- 2  Pulse el botón “✓” o “^” para seleccionar el día de esta semana.

- 3  Presione el botón Day Off (Día desactivado) para configurar el DÍA DESACTIVADO.



Por ej.: el día desactivado se estableció para el miércoles.

- 4 Se puede establecer el DÍA DESACTIVADO para otros días repitiendo los pasos 2 y 3.

- 5  Presione el botón Back (Atrás) para volver al temporizador semanal.

Para cancelar, siga los mismos procedimientos que los de configuración.

NOTA:


La configuración del DÍA DESACTIVADO se cancela de forma automática después de que el día establecido haya pasado.

11. Temporizador semanal 1

Función DELAY (Consumo de energía)



En el temporizador semanal, pulse el botón FUNC. (Función), seleccione la función Delay (Retardo), y pulse el botón Confirm (Confirmar). Se mostrará "□h" "||h" "□h"; espere 3 segundos para confirmar. Cuando se activa la función de retardo, aparece la marca "⌚". La función de retardo solo se puede activar en el Temporizador semanal 1 y 2.



Por ej. Si presiona "□h" a las 18:05, el aire acondicionado retrasará el apagado para las 20:05.

Copie la configuración de un día a otro.

Una reserva hecha una vez se puede copiar a otro día de la semana. Se copiará toda la reserva del día seleccionado de la semana. Utilizar el modo de copia con eficacia garantiza la facilidad de hacer reservas.

1



En el temporizador semanal, presione el botón Confirm (Confirmar).

2



Pulse el botón "∨" o "∧" para seleccionar el día desde el que quiere copiar.

11. Temporizador semanal 1



Presione el botón Copy (Copiar), y se mostrará la leyenda “CY” en la pantalla LCD.




Pulse el botón “^” o “v” para seleccionar el día al que quiera copiar.



Presione el botón Copy (Copiar) para confirmar.

La marca parpadeará rápidamente.

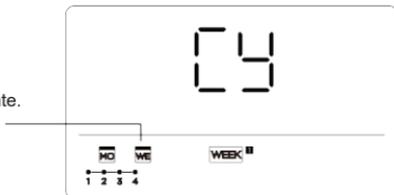

Por ej.: Copie la configuración del lunes al miércoles.

6 Se pueden copiar otros días repitiendo los pasos 4 y 5.



Presione el botón Confirm para confirmar los ajustes.



Presione el botón Back (Atrás) para volver al temporizador semanal.

11. Temporizador semanal 2

1 Configuración del temporizador semanal



Presione Timer (Temporizador) para seleccionar **WEEK** y presione Confirm (Confirmar).

2 Configuración del día de la semana



Presione “ \vee ” o “ \wedge ” para seleccionar el día de la semana y luego presione CONFIRM (Confirmar).



3 Configuración del temporizador ON (encender) de la configuración del temporizador 1



Presione “ \wedge ” o “ \vee ” para seleccionar la hora de ajuste. La configuración de la hora, el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador aparecen en la pantalla LCD. Presione CONFIRM (Confirmar) para ingresar a la configuración de la hora.

12. Temporizador semanal 2

IMPORTANTE: Se pueden configurar hasta 8 eventos programados en un día. Se pueden programar varios eventos en cualquier MODO, TEMPERATURA y velocidades de VENTILADOR.



4 Configuración de la hora




Presione “ \wedge ” o “ \vee ” para ajustar la hora, y luego presione CONFIRM (Confirmar).

5 Configuración del modo de funcionamiento



Presione “ \wedge ” o “ \vee ” para ajustar el modo de funcionamiento, y luego presione CONFIRM (Confirmar).



6 Configuración de la temperatura ambiente



Presione “ \wedge ” o “ \vee ” para ajustar la temperatura ambiente, y luego presione CONFIRM (Confirmar).

NOTA: Esta configuración no está disponible en los modos FAN (Ventilador) u OFF (apagar).

12. Temporizador semanal 2

7 Configuración de la velocidad del ventilador



Presione “ \wedge ” o “ \vee ” para ajustar la velocidad del ventilador, y luego presione CONFIRM (Confirmar).

NOTA: Esta configuración no está disponible en los modos AUTO, DRY (Deshumidificación) u OFF (apagar).



- 8 Se pueden establecer diferentes eventos programados repitiendo los pasos 3 a 7.
- 9 Se pueden establecer días adicionales, durante una semana, repitiendo los pasos 3 a 8.

NOTA: Se puede volver al ajuste del temporizador semanal del paso anterior presionando BACK (Atrás). La configuración actual se restaura. El controlador no guardará los ajustes del temporizador semanal si el equipo no funciona dentro de los 30 segundos.

12. Temporizador semanal 2

Funcionamiento del temporizador SEMANAL

Para iniciar

Presione Timer (Temporizador) para seleccionar **WEEK** , y el temporizador se iniciará automáticamente.



Para cancelar



Por ej.

Presione el botón Power (Encender/Apagar) durante 2 segundos para cancelar el modo de temporizador.



Este modo también se puede cancelar al cambiar el modo de temporizador usando la tecla Timer (Temporizador).

Establecer DAY OFF (día desactivado) (para un día vacacional)



Después de configurar el temporizador semanal, presione CONFIRM (Confirmar).



Presione “^” o “v” para seleccionar el día de la semana.

12. Temporizador semanal 2

3



Presione **DÍA OFF** (Día desactivado) para crear un día desactivado.



Por ej.: el día desactivado se estableció para el miércoles.

4 Fije el **DÍA DESACTIVADO** para otros días repitiendo los pasos 2 y 3.

5



Presione **BACK** (Atrás) para volver al temporizador semanal.

Para cancelar, siga los mismos procedimientos utilizados para la configuración.

NOTA: La configuración del **DÍA DESACTIVADO** se cancela de forma automática después de que el día establecido haya pasado.

Copie la configuración de un día a otro.

Se puede copiar un evento programado alguna vez a otro día de la semana. Se copiarán los eventos programados del día de la semana seleccionado. Utilizar el modo de copia con eficacia garantiza la facilidad de hacer reservas.

1



En el temporizador semanal, presione **CONFIRM** (Confirmar).

12. Temporizador semanal 2


- 2  Presione “ \wedge ” o “ \vee ” para seleccionar el día desde el que quiera copiar.

- 3  Presione COPY (Copiar), y la leyenda “CY” aparecerá en la pantalla LCD.

- 4  Presione “ \wedge ” o “ \vee ” para seleccionar el día al que copiar.

- 5  Presione COPY (Copiar) para confirmar.

La marca **WE** parpadeará rápidamente.

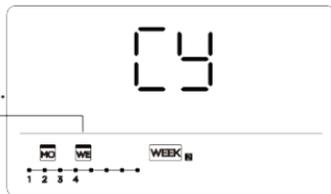

Por ej.: Copie la configuración del lunes al miércoles.

- 6 Se pueden copiar otros días repitiendo los pasos 4 y 5.

- 7  Presione CONFIRM para confirmar la configuración.

- 8  Presione BACK (Atrás) para volver al temporizador semanal.

12. Temporizador semanal 2

Eliminar la escala de tiempo en un día.




Durante la configuración del temporizador semanal, presione CONFIRM (Confirmar).



Presione “^” o “v” para seleccionar el día de la semana, y luego presione CONFIRM (Confirmar).



Presione “^” o “v” para seleccionar la hora de ajuste que desea eliminar. La configuración de la hora, el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador aparecen en la pantalla LCD. Los ajustes de la hora, el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador se pueden eliminar presionando el botón DEL (día desactivado).



Por ej. Eliminar la escala de tiempo 1 el sábado

13. Manejo de la alarma de fallas

Si el sistema no funciona de forma correcta, a menos que los casos y los fallos mencionados con anterioridad sean evidentes, investigue el sistema de acuerdo con los siguientes procedimientos.

N.º	DEFINICIÓN DE LA FALLA Y LA PROTECCIÓN	PANTALLA DIGITAL NUMÉRICA
1	Error de comunicación entre el controlador cableado y la unidad interior	E463

El error que se muestra en el controlador cableado es diferente al de la unidad. Si aparece el código de error, consulte el <<Manual de instalación e instrucciones>>y<<Manual de mantenimiento>>.

14. Indicación técnica y requisito

Las EMC y EMI cumplen con los requisitos de certificación del CE.

15. Consultas y configuraciones



Cuando la unidad de aire acondicionado esté apagada, presione durante 3 segundos “COPY” (Copiar). Aparecerá la primera pantalla P:00 si está conectada a una unidad interior; en cambio, aparecerá la pantalla P:00 si está conectada a varias unidades interiores. Presione “ \wedge ” o “ \vee ” para mostrar P:01, P:02, y luego presione “Confirm” (Confirmar) para ingresar la falla de consulta de la temperatura de la unidad interior Tn (T1-T4) y del ventilador (CF); presione “ \wedge ” o “ \vee ” para seleccionar.



Si no presiona las teclas en 15 segundos, si presiona “Back” (Atrás), o si presiona “ON/OFF” (Encender/Apagar), se abandonará la consulta de temperatura.



Cuando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura, presione “ \wedge ” o “ \vee ” para seleccionar SP, y presione “Confirm” (Confirm) para ajustar el valor de presión estática.



Cuando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura presione “ \wedge ” o “ \vee ” para seleccionar AF, y presione “Confirm” (Confirmar) en el modo de prueba. Presione “Back” (Atrás), “ON/OFF” (Encender/apagar) o “Confirm” (Confirmar) para salir del modo de prueba. En el modo AF, la prueba se realizará entre 3 y 6 minutos y se saldrá automáticamente. Si durante el proceso de prueba presiona “Back” (Atrás), “ON/OFF” (Encender/Apagar) o “Confirm” (Confirmar), se interrumpirán las salidas de la prueba.

15. Consultas y configuraciones

Compensación de temperaturas en el modo Follow me (Seguimiento)



Cuando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura presione “^” o “v” para seleccionar tF.



Rango de temperaturas de compensación: -5 a 5 °C.

Presione “Confirm” (Confirmar) en el ajuste, presione “^” o “v” para seleccionar la temperatura, y luego presione “Confirm” para completarla.

tF

tF

tF : temperatura de compensación



Cuando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura presione “^” o “v” para seleccionar tyPE (tipo).



Presione “Confirm” (Confirmar) en el ajuste, presione “^” o “v” para seleccionar el tipo, y luego presione “Confirm” para completarlo.

tyPE

CH: AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH: HEAT FAN

CC: COOL DRY FAN

NA: COOL DRY HEAT FAN

15. Consultas y configuraciones

Establecer los valores de temperatura más altos y más bajos



Cuando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura presione “^” o “v” para seleccionar tHI o tLO.



Presione “Confirm” (Confirmar) en el ajuste, presione “^” o “v” para seleccionar la temperatura, y luego presione “Confirm” para completarla.

Rango de temperatura de ajuste más alto: 77 a 86 °F (25 a 30 °C)

Rango de temperatura de ajuste más bajo: 60/62 a 75 °F (16 a 23 °C).

tHI
tLO

tHI: Función del ajuste de valor máximo.

tLO: Función del ajuste de valor mínimo.

Selección de la función de control remoto del controlador cableado



Cuando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura presione “^” o “v” para seleccionar rEC. Se mostrará ON u OF en el área de temperatura para indicar si es válido o no.



Cuando la selección no es válida, el controlador cableado no procesa ninguna señal de control remoto.

Presione “Confirm” (Confirmar) en el ajuste, presione “^” o “v” para seleccionar, y luego presione “Confirm” para completarla.

rEC

15. Consultas y configuraciones

Seleccionar la dirección del controlador de dos líneas



Quando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura presione “^” o “v” para seleccionar Adr; la zona de temperatura mostrará “-” o A, B, donde “-” se refiere a la configuración del código del controlador cableado. Presione “Confirm” (Confirmar) en el ajuste, presione “^” o “v” para seleccionar, y luego presione “Confirm” para completarla.

Adr

-- : Prevalecerá la configuración del código  del controlador cableado.

Adr : Configuración de la dirección del controlador cableado.

Restaurar los ajustes de fábrica



Quando la unidad de aire acondicionado esté apagada, en la función de consulta de temperatura presione “^” o “v” para seleccionar INIt, y la zona de temperatura se mostrará --.

Presione “Confirm” (Confirmar) en el ajuste, presione “^” o “v” para seleccionar “ON” (encendido), y luego presione “Confirm” para completarla.

INIt

INIt : Restaurar los ajustes de fábrica.

15. Consultas y configuraciones

Después de que el controlador cableado continúe con el ajuste de los parámetros de fábrica, el ajuste de la rotación se restaura a 10 horas (la temperaturas máxima y mínima no están establecidas); la compensación de la temperatura del cuerpo no se compensa; el modo COOL (Refrigeración) y HEAT/single COOL (Calefacción/Solo refrigeración) se restaura al modo COOL (Refrigeración) y HEAT (Calefacción).

Restaure el rango de temperaturas a la configuración de fábrica. La función de recepción remota se restaura para que sea eficaz.

La dirección del controlador de primera línea de dos controles se restaura al conmutador de códigos.

16. Conexión del control inalámbrico

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Lea con atención las medidas de seguridad antes de instalar la unidad.
- A continuación se indican cuestiones de seguridad importantes que se deben respetar. Sistema compatible: iOS, Android. (Se recomienda iOS 9.0 o superior; Android 6.0 o superior).

NOTA:

- Debido a las situaciones especiales que pueden surgir, aclaramos explícitamente lo siguiente: No todos los sistemas Android e iOS son compatibles con la aplicación. No nos responsabilizamos por los problemas que puedan surgir como consecuencia de la incompatibilidad.

Estrategia de seguridad inalámbrica

- El kit inteligente solo es compatible con la codificación WPA-PSK/WPA2-PSK y con conexiones sin encriptación. Se recomienda codificación WPA-PSK/WPA2-PSK.

16. Conexión del control inalámbrico



PRECAUCIÓN

- Consulte el sitio web de atención al cliente para obtener más información.
- La cámara del teléfono inteligente debe ser de al menos 5 millones de píxeles para poder escanear bien el código QR.
- Debido a las diferentes situaciones de red, es posible que, a veces, se exceda el límite de tiempo para la solicitud. En estos casos, la red debe volver a configurarse.
- Debido a las diferentes condiciones de red, es posible que, a veces, se exceda el límite de tiempo para el control del proceso. Si esto ocurre, puede que la pantalla que se muestra en el tablero no sea la misma que la de la aplicación.

NOTA:

La empresa no se responsabiliza por los problemas que pueda causar el uso de internet, rúteres inalámbricos ni dispositivos inteligentes. Si desea obtener más ayuda, comuníquese con el proveedor original.

16. Conexión del control inalámbrico

DESCARGA E INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque la aplicación “NetHome Plus”. Descárguela e instálela en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el siguiente código QR.



Android



iOS

- Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a un router de red inalámbrica. Verifique también que el router esté conectado a Internet antes de registrar el usuario y configurar la red.
- Asegúrese de que su dispositivo móvil ya esté conectado a la red inalámbrica que desea utilizar. Olvídense de las demás redes inalámbricas irrelevantes para evitar que esto afecte el proceso de configuración.

16. Conexión del control inalámbrico

CONFIGURACIÓN DE LA RED



PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la función inalámbrica de su dispositivo Android o iOS funcione correctamente y de que pueda volver a conectarse automáticamente a la red original.

Cómo ingresar a la red de distribución AP

Presione el botón FUNC. (Función) hasta seleccionar el ícono , y luego presione el botón CONFIRM (Confirmar). El modo AP estará activado cuando el ícono  esté parpadeando.


16. Conexión del control inalámbrico

Configuración de la red mediante la búsqueda por Bluetooth

Nota: Asegúrese de que la conexión Bluetooth de su dispositivo móvil funcione.




- 1 Presione "+ Add Device" (Añadir dispositivo).

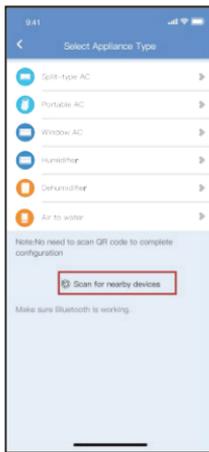


- 2 Presione "Scan for nearby devices" (Escanear dispositivos cercanos).

16. Conexión del control inalámbrico

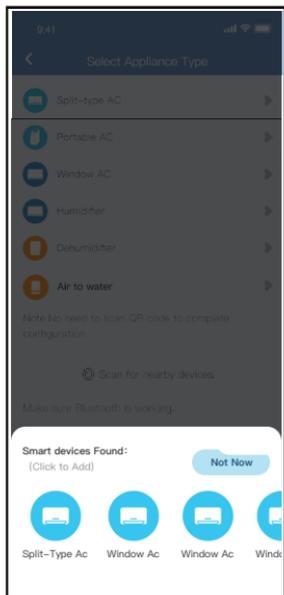


- ③ Espere que se encuentren los dispositivos inteligentes, y haga clic para añadirlo.

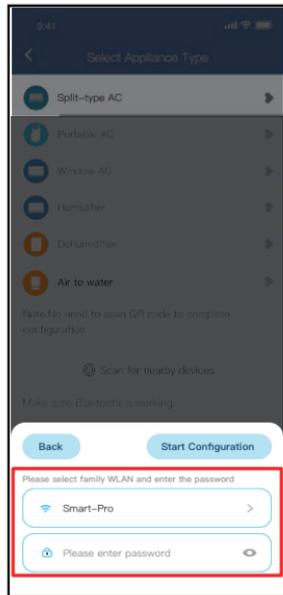


- ④ Seleccione la red inalámbrica doméstica, e introduzca la contraseña.

16. Conexión del control inalámbrico

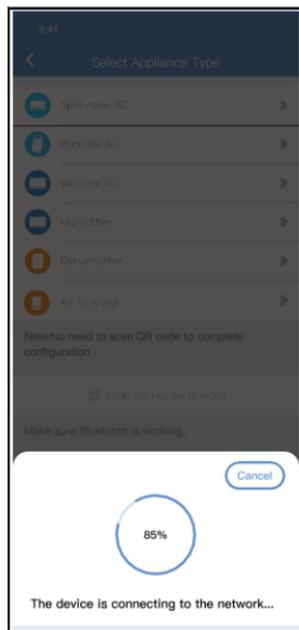

- ⑤ Espere a que se conecte a la red.

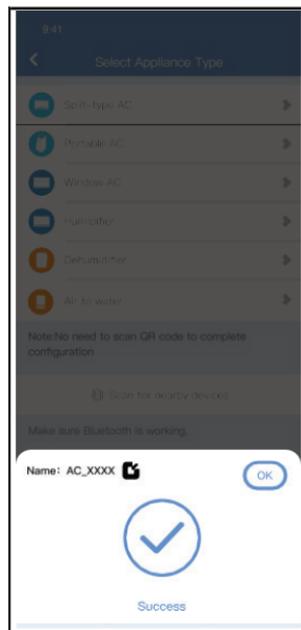


- ⑥ La configuración se completó con éxito. Ya puede modificar el nombre predeterminado.

16. Conexión del control inalámbrico



- ⑦ Puede elegir un nombre existente o personalizar un nombre nuevo.

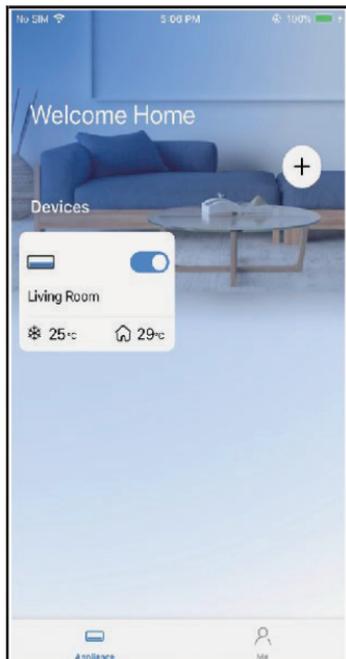

- ⑧ La configuración de la red Bluetooth se completó con éxito. Ya puede ver el dispositivo en la lista.

16. Conexión del control inalámbrico

NOTA:

- Asegúrese de que los dispositivos estén encendidos.
- Mantenga su teléfono móvil lo más cerca posible del dispositivo cuando esté conectando la red al dispositivo.
- Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica doméstica, y asegúrese de conocer la contraseña de la red.
- Compruebe si el router admite banda de red inalámbrica de 2,4 GHz y enciéndalo. Si no está seguro de esto, comuníquese con el fabricante del router.
- El dispositivo no puede conectarse a una red inalámbrica que requiera autenticación que, por lo general, se encuentran en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
- Se recomienda utilizar un nombre de red inalámbrica que solo contenga letras y números. Si el nombre de la red inalámbrica contiene caracteres especiales, modifíquelo desde el router.
- Desactive la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil al conectar la red a los dispositivos.
- En caso de que el dispositivo se haya conectado a la red inalámbrica antes, pero necesita volver a conectarse, haga clic en “+” en la página de inicio de la aplicación, y agregue el dispositivo de nuevo por la categoría y el modelo del dispositivo de acuerdo con las instrucciones en la aplicación.

16. Conexión del control inalámbrico

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN

Por el presente, declaramos que este kit inteligente cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. Se adjunta una copia de la Declaración de conformidad completa (solo productos de la Unión Europea).

PRECAUCIÓN:

Modelo del módulo de red inalámbrica: US-SK107, EU-SK107:

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y contiene transmisores y receptores exentos de licencia que cumplen con las Especificaciones de Estándares de Radio del Departamento de Innovación, Ciencias y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no causará interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Solo utilice el dispositivo conforme a las instrucciones brindadas.

Los cambios o las modificaciones en la unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular los derechos del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. A fin de evitar la posibilidad de que se excedan los límites de exposición a frecuencias de radio de la FCC, las personas no deben acercarse a menos de 20 cm (8 pulgadas) de la antena durante el funcionamiento normal.

16. Conexión del control inalámbrico

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para brindar protecciones razonables contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo genera interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual podrá determinarse al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir las interferencias mediante al menos una de las siguientes medidas:


- Cambie la antena receptora de posición o de lugar.
- Aumente el espacio de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico de radio o televisión experimentado.

Función Breezeless (Sin brisa) del interruptor DIP.

NOTA: Esta función solo está disponible en el modo Cool (Refrigeración).


Esta función solo se encuentra en algunos modelos.

PLACA PRINCIPAL DE LA UNIDAD INTERIOR




SW2 tiene 2 interruptores DIP: SW2-1 y SW2-2

SW2-2 se usa para controlar la función Breezeless (Sin brisa)



Al establecer el interruptor DIP SW2-2 en "ON" se enciende la función Breezeless (Sin brisa).



Al establecer el interruptor DIP SW2-2 en "OFF" se desactiva la función Breezeless (Sin brisa).

Página intencionalmente en blanco.

Página intencionalmente en blanco.

Debido a la mejora continua de los productos, es posible que las especificaciones y dimensiones se sometan a cambios y correcciones sin notificación previa y sin contraer nuevas obligaciones. El encargado de la instalación es responsable de determinar la aplicación y la idoneidad del uso de un producto.

Además, tiene la responsabilidad de verificar los datos dimensionales en el producto mismo antes de comenzar a preparar la instalación.

Los programas de incentivo y descuento tienen requisitos precisos en cuanto al rendimiento y la certificación del producto. Todos los productos cumplen con las normas vigentes a la fecha de su fabricación; sin embargo, las certificaciones no se mantienen necesariamente durante toda la vida útil del producto.

Por lo tanto, es responsabilidad del solicitante determinar si un modelo específico reúne los requisitos para estos programas de incentivo o descuento.



1900 Wellworth Ave., Jackson, MI 49203 • Ph. 517-787-2100 • www.marsdelivers.com



9/2025